


長さの普通許容差/JIS B 0405-m (中級)		
基準寸法の区分	許容値	
0.5以上 6以下	±0.1	
6を越え 30以下	±0.2	
30を越え 120以下	±0.3	
120を越え 400以下	±0.5	
400を越え 1000以下	±0.8	
1000を越え 2000以下	±1.2	


※この公差は板金のみ適用する。

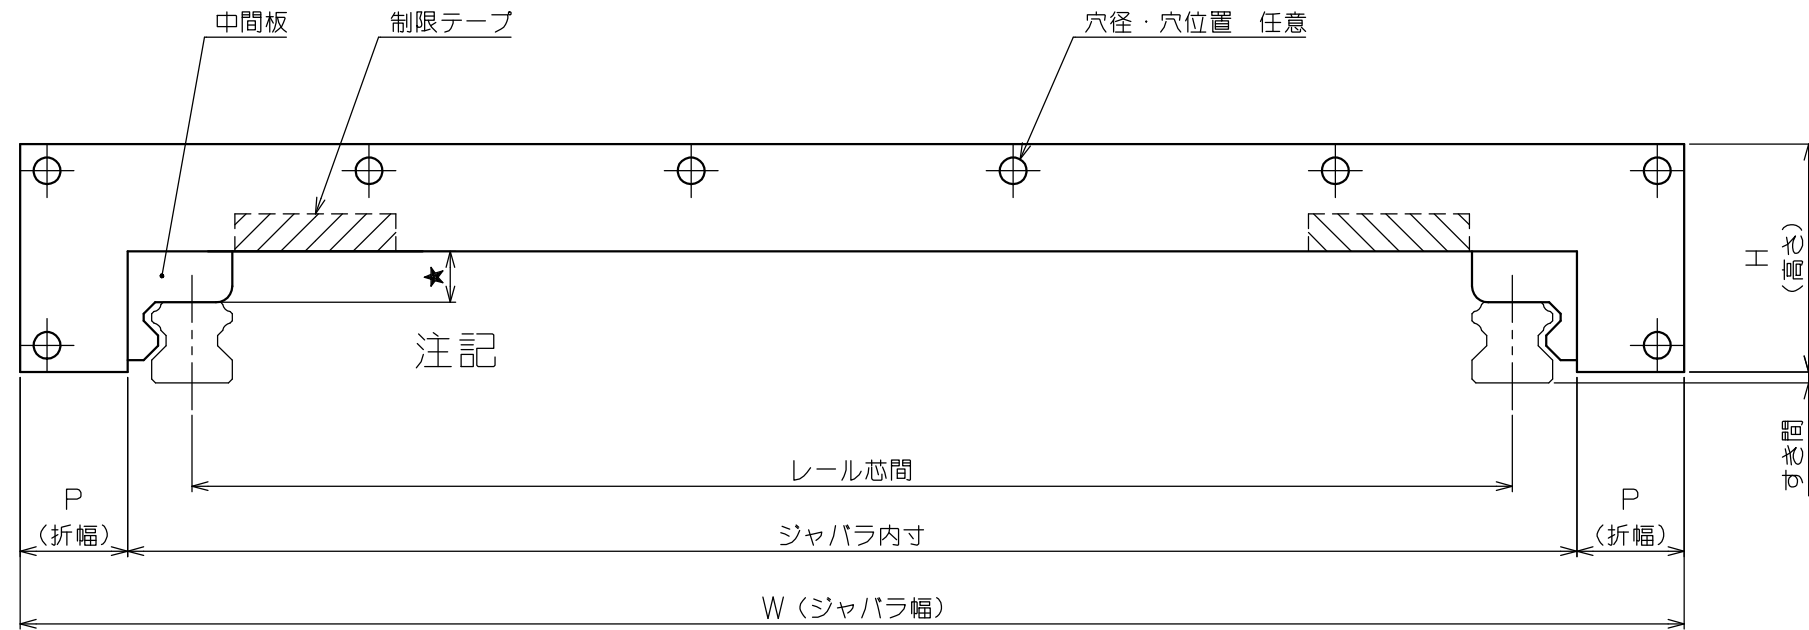

製作仕様

目的 :
 方向 : 水平 垂直
直立左右 (クロスレール) その他
 レール :

取付板材質 : SUS アルミ 鉄 (塗装)
 取付厚み : t1.6(t1.5) t2.3(t2.0) その他
 パッキン : 無し あり
 注記 : ★部の寸法は3mm以上
 コメント :

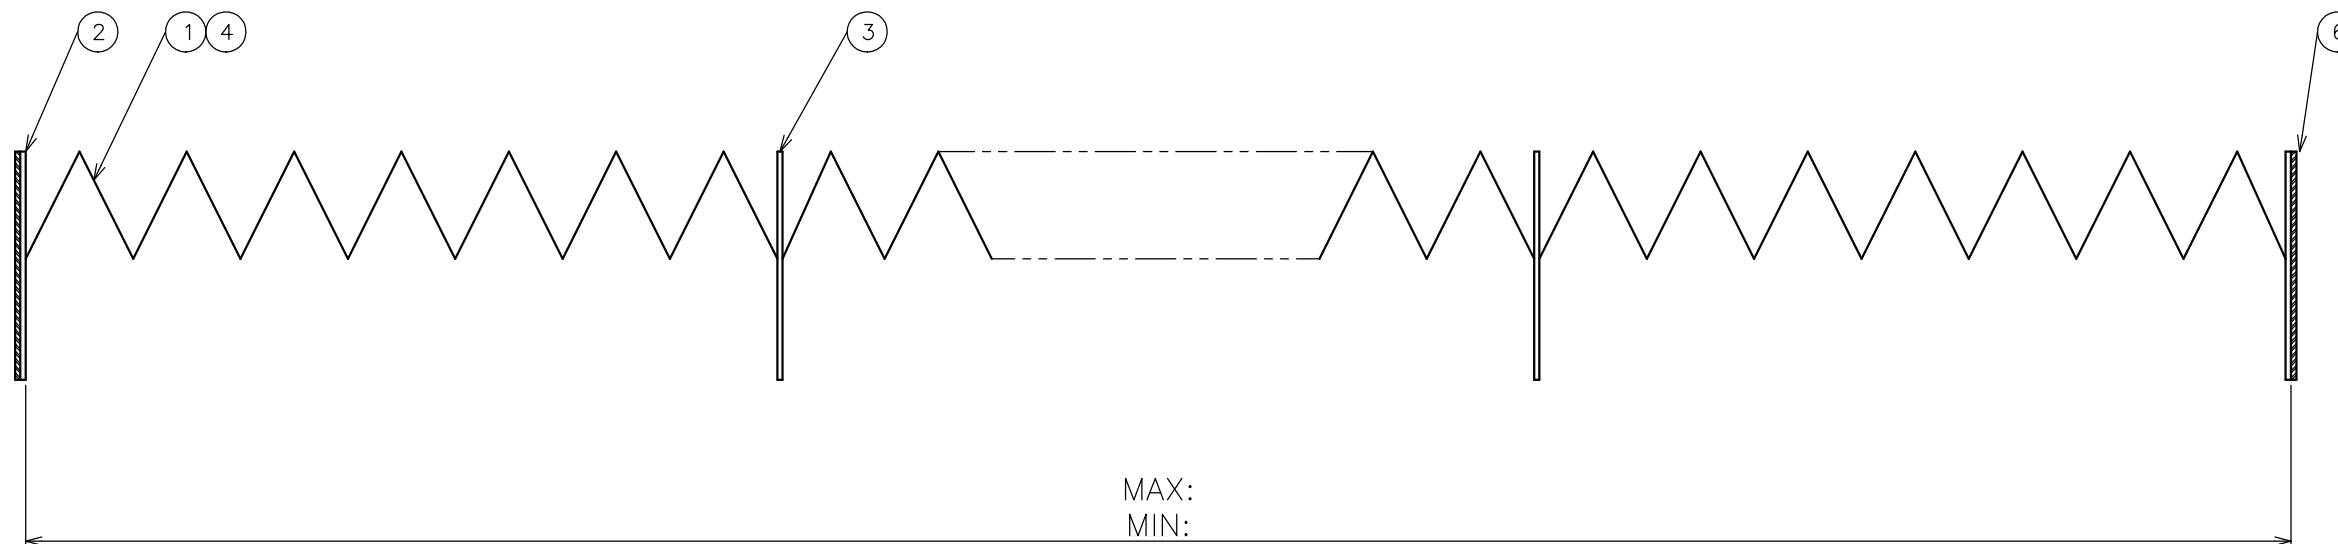

宛先 _____
 単価 _____
 送料 込み 別途
 納期 受注後 _____日

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-4
 株式会社 長谷川ジャバラ
 TEL:03-3805-3154
 FAX:03-3806-4413
 Mail:hasegawajb@tcn-catv.ne.jp

6	パッキン			1	スポンジ	
5	制限テープ			1	CSMゴム引き布	
4	心材				PET	
3	中間板		HJ	1	PVC	
2	取付板		HJ	2	SPCC	
1	生地				CSMゴム引き布	
記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考
			尺度		日付	設計
			宛名			名称
						図面番号
REV	日付	改定内容	株式会社 長谷川ジャバラ			